


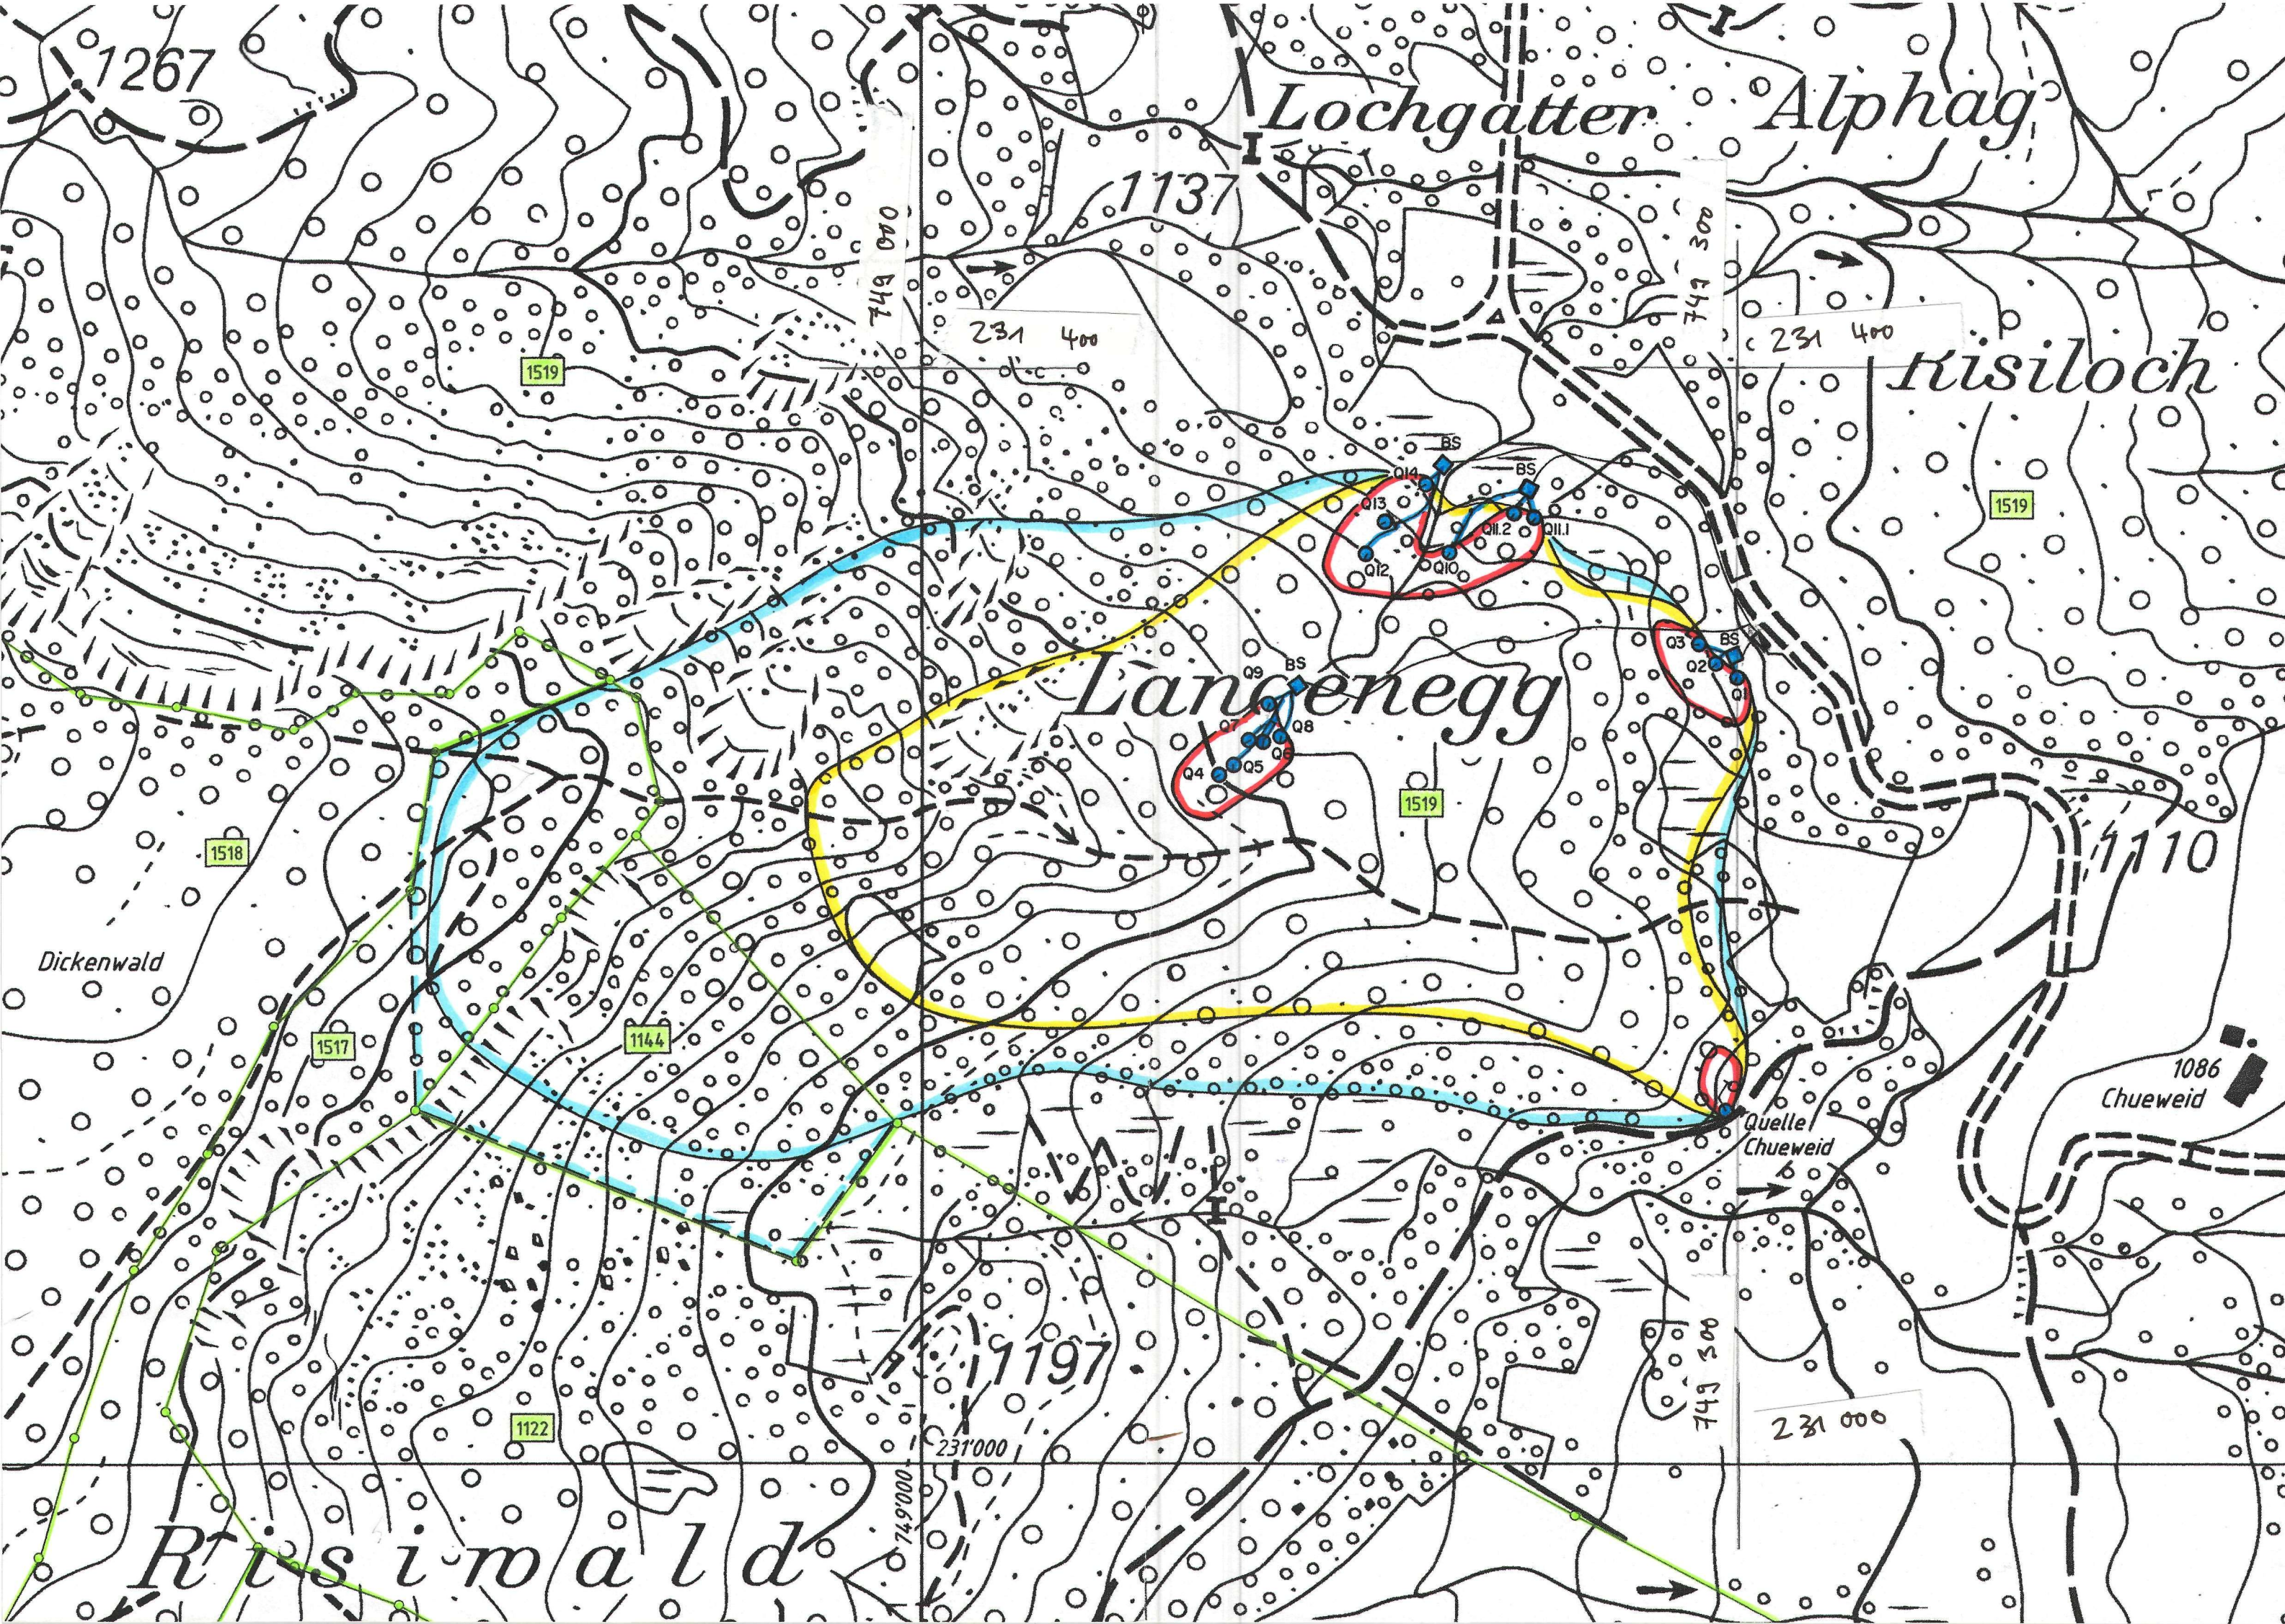

LEGENDE

- Quellschächte der Quellgruppen Langenegg: Q 1 – 3, Q 4 – 9, Q 10 – 11.2 und Q12 – 14. (Fassungsstränge max. 1.5 m lang, innerhalb des Quellschachtkreises eingetragen)
- Brunnenstuben (BS) der Quellgruppen Langenegg
- Quellaleitungen (Quellschächte – Brunnenstuben)
- Quellschacht/Brunnenstube der Quelle Chueweid mit Fassungsstrang
- Zone S 1 (Fassungsbereich)*
- Zone S 2 (Engere Schutzzone)*
- Zone S 3 (Weitere Schutzzone)*
- *ausgezogene Linie: Umgrenzung nach hydrogeologischen Kriterien resp. hydrogeologische und praktische Umgrenzung identisch
gestrichelte Linie: Praktische Umgrenzung
- Parzellengrenzen und Parzellen-Nummern

GEFAHRENHERDE

Keine spezifische Gefahrenherde

GENEHMIGUNGSVERMERKE:

Vom Gemeinderat Gams erlassen am: - 3. JAN. 2000

Der Gemeindamann:

[Signature]

Der Gemeinderatsschreiber:

[Signature]

Öffentliche Auflage vom 12. JAN. 2000 bis 10. FEB. 2000

Baudepartement des Kantons St. Gallen

genehmigt am:
20. März 2000

Für das Baudepartement
Der Leiter des Amtes für Umweltschutz:

[Signature]

Dr. K. Rathgeb

Kanton St. Gallen

Gemeinde Gams



Grundwasserschutzzone der Quellgruppen Langenegg und der Quelle Chueweid

der Wasserversorgung der Gemeinde Gams

Umgrenzungsplan 1:2000

Bericht Nr. 3853-1a
Datum: Dezember 1999

Beilage 1

Dr. M. Kobel + Partner AG, Büro für Technische Geologie, 7320 Sargans