


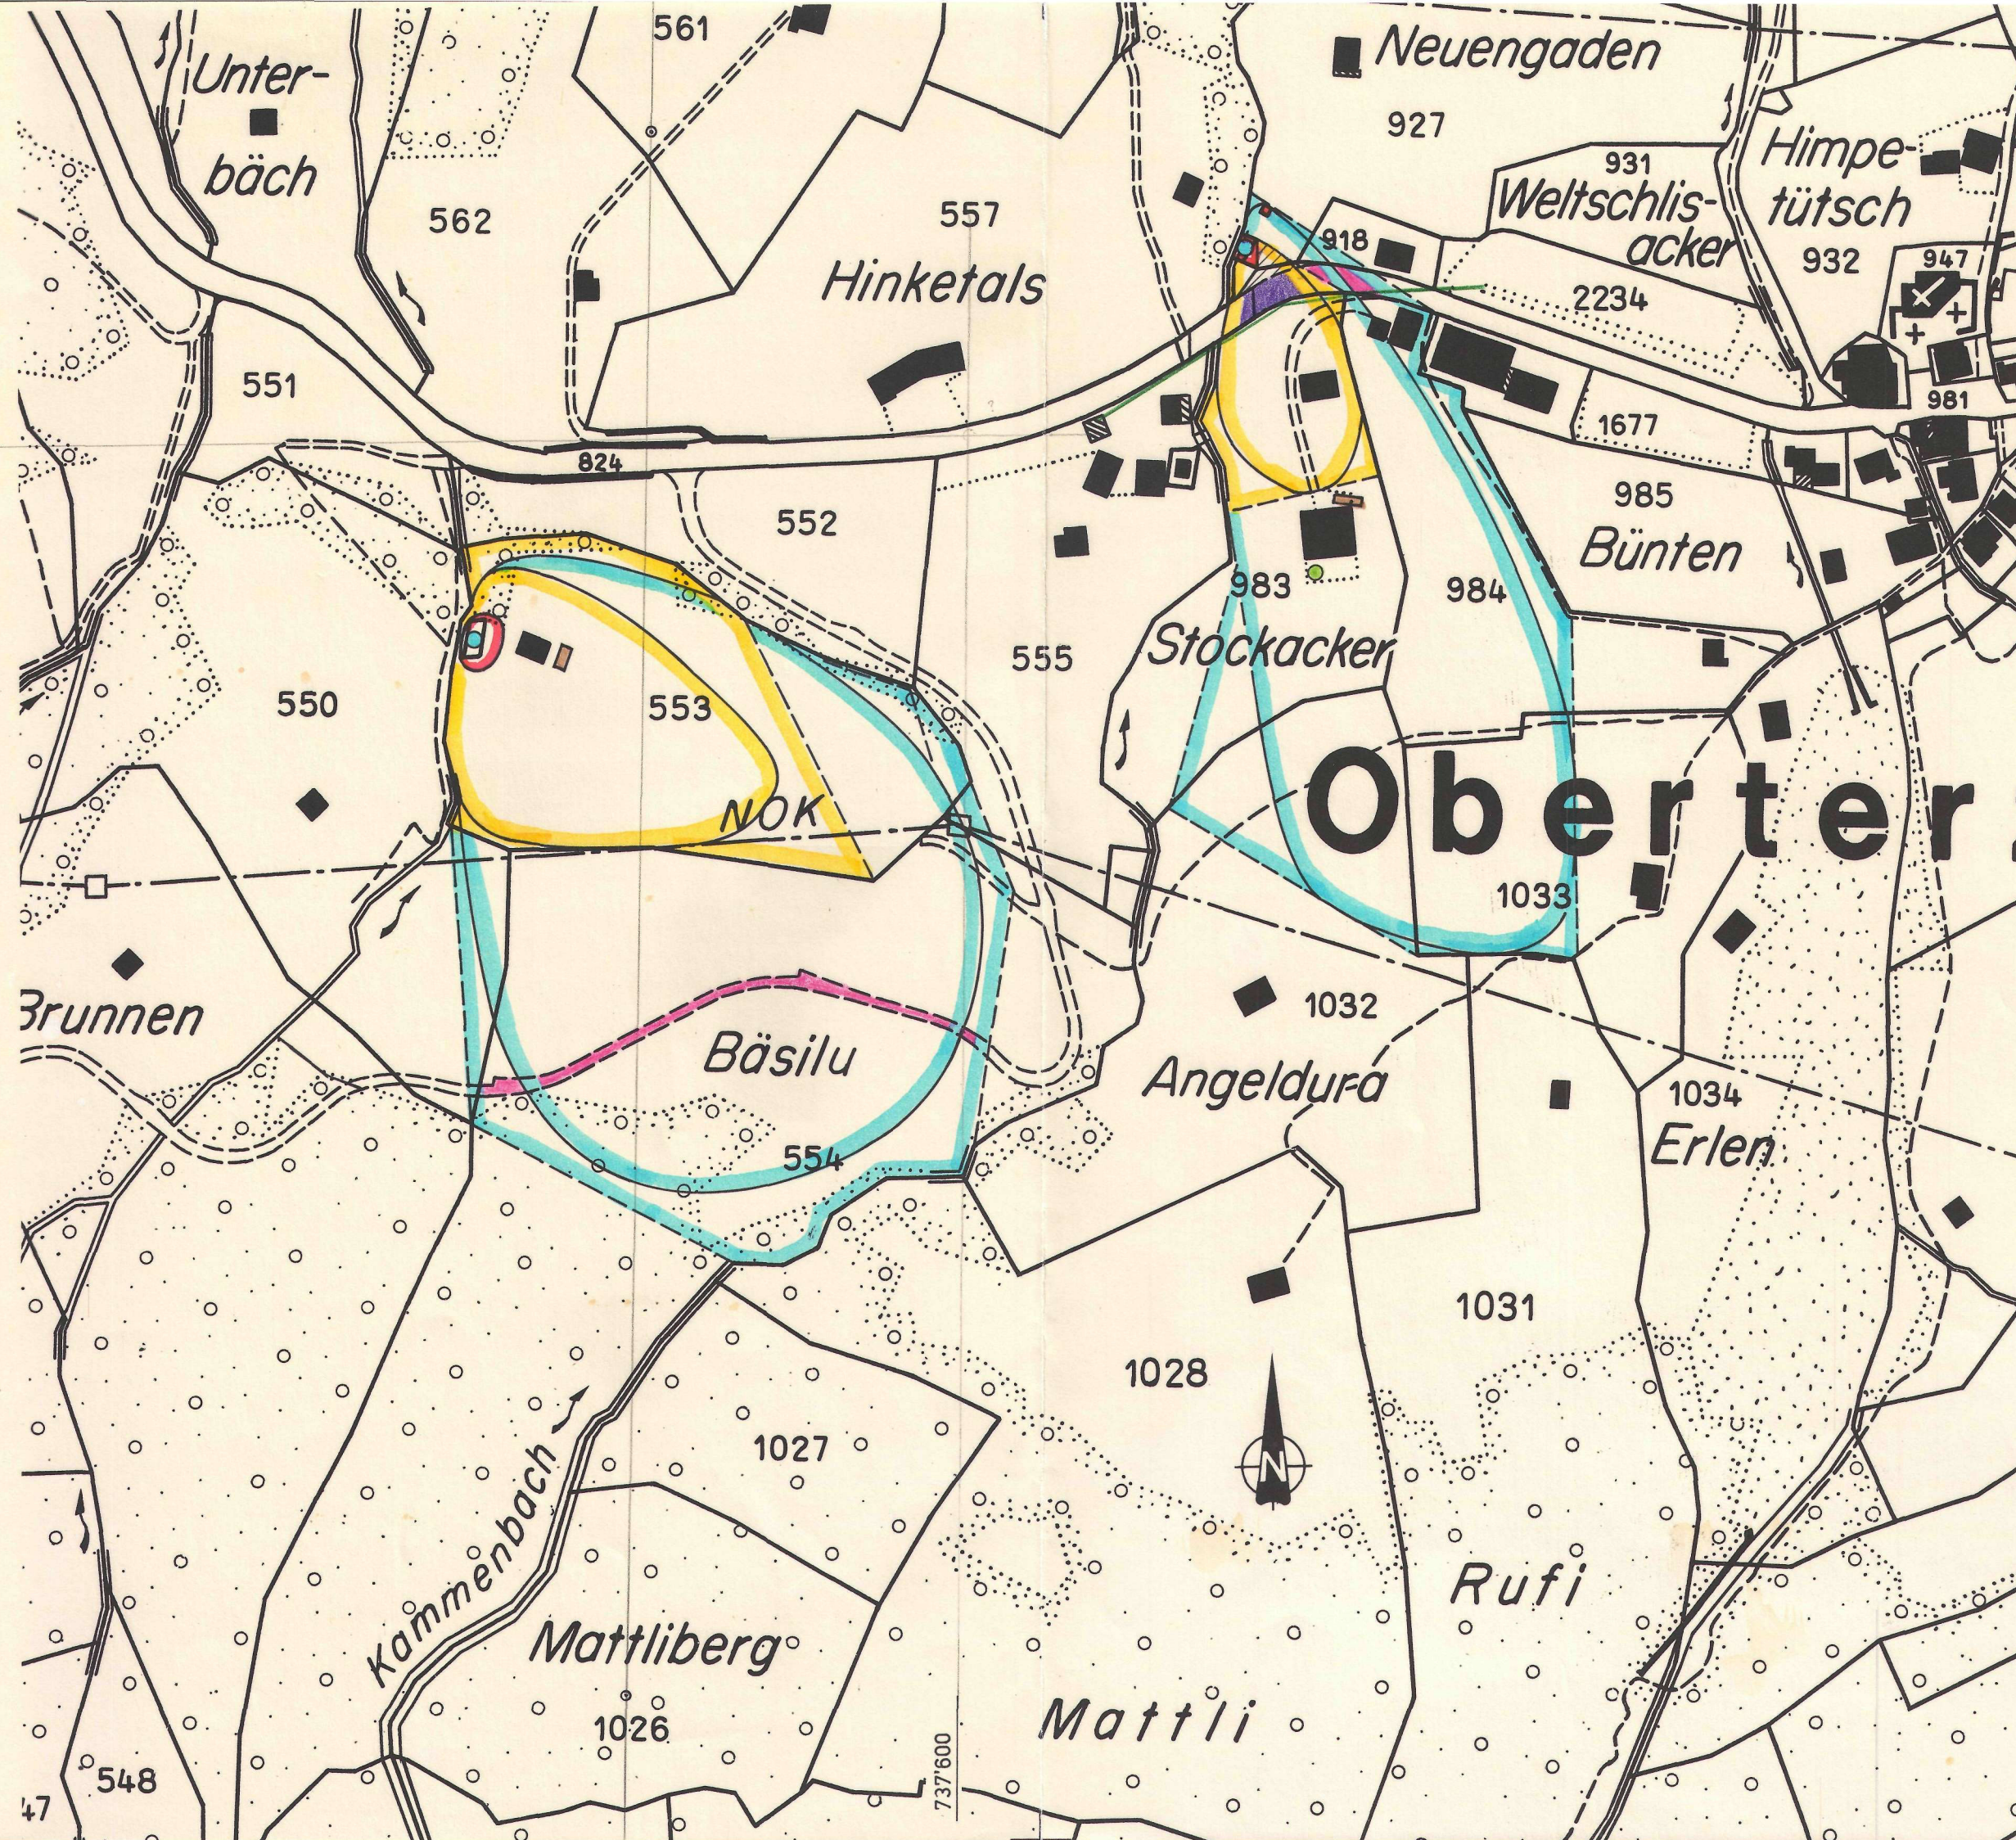

Legende

- Quellschacht
- Brunnenstube Bäsili- und Neuengadenquelle
- Zone S 1 (Fassungsbereich)
- Zone S 2 (engere Schutzzone)
- Zone S 3 (weitere Schutzzone)

Ausgezogene Linie: Umgrenzung nach hydrogeologischen Kriterien
 Gestrichelte Linie: "Praktische" Umgrenzung, z.B. nach Wegen, Strassen, Parzellengrenzen und geradlinigen Verbindungen zwischen Marksteinen bzw. Vermessungspunkten.

Gefahrenkataster:

- Öffentliche Strasse in der Zone S 2
- Öffentliche Strasse in der Zone S 3
- bestehende Abwasserleitungen (Trennsystem)
- Silo
- Miststock auf Platte bzw. Güllengrube
- Bereich in der Zone S 2, in der Flüssigdünger nicht ausgebracht werden darf

Genehmigungsvermerke:

Vom Gemeinderat Quarten erlassen am: 16. SEP. 1993

Der Gemeindevorsteher:

[Signature]

Der Gemeinderatsschreiber:


[Signature]

Öffentliche Auflage vom 17. NOV. 1993 bis 16. DEZ. 1993

Baudepartement des Kantons St. Gallen

Der Vorsteher: *[Signature]*

genehmigt am 29. Juli 1994



Kanton St. Gallen

Gemeinde Quarten

AMT FÜR UMWELTSCHUTZ
 DES KANTONS ST. GALLEN
 02227
 Hydrogeologisches Register

Ausscheidung von Grundwasserschutz-zonen

für die

Quellfassungen und Grundwasserpumpwerke

auf dem Gemeindegebiet Quarten

Grundwasserschutzzone Bäsiliquelle
 Grundwasserschutzzone Neuengadenquelle

Umgrenzungsplan 1:2000

Bericht Nr: 3717-1

Beilage 2k

Dr. M. Kobel + Partner AG, Büro für Technische Geologie, 7320 Sargans